



ТОО «АэС-Бек» ЖШС

Лицензия ГСЛ - №13020158 от 18.12.2013г

Республика Казахстан г. Шымкент ул. Ташенова 77
ЮКОФ АО «Bank RBK»
БИК KINCKZKA
БИН 080540008710
Тел: +7(7252) 53 53 94

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В ЗДАНИИ ДОШКОЛЬНОГО МИНИ-ЦЕНТРА «БАКЖАН»
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЮКО, Г. ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН,
ПК «АК-НИЕТ», ДОМ №108.


Директор ТОО «АэС - Бек»

/Аширкулов Б./



Шымкент 2018г.

Схема подключения пожарных извещателей к ППКП "Гранит-3"

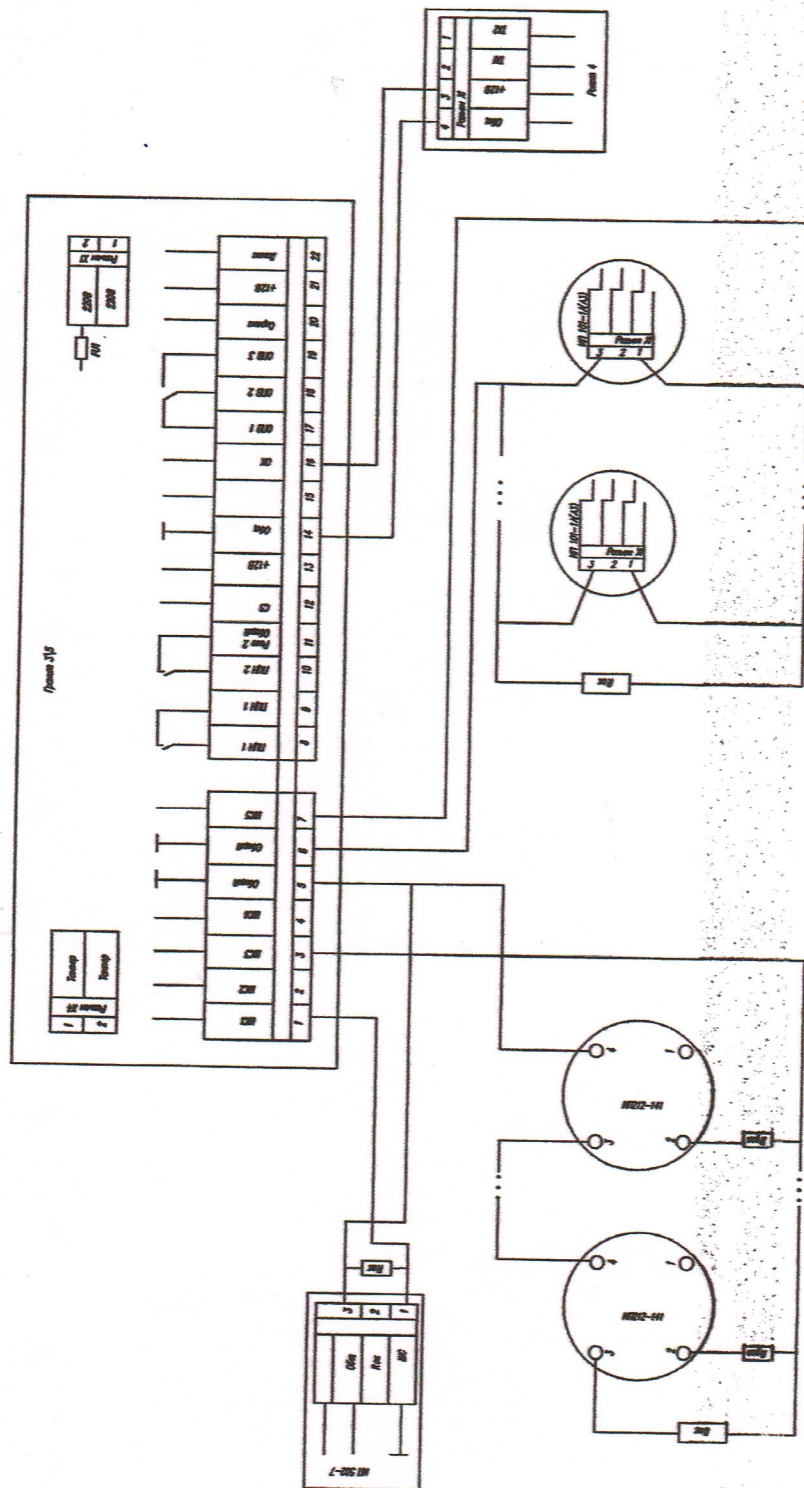

Условные обозначения

- датчик дымовой ИП 212-141
- датчик тепловой ИП 103-A/3-01
- извещатель пожарной зоны 513-10
- устройство оконное
- ППКП "Гранит-3"
- CPU "Рокот-4"
- система LD-96
- табло "Выход"
- кислородная система

ПС			
Установка пожарной сигнализации в здании дошкольного мини-центра "Боксан" по адресу РК, г. Шымкент, Аварсия район, ПК "Ак-нмет" дом 108.			
Дошкольный мини-центр "Боксан"		Страница	Лист
		РП	2
		Листов	7
Схема подключения пожарных извещателей к ППКП "Гранит-3"		ТОО "АзС-Бек" Шымкент-2018г.	

Схема расположения устройств пожарной сигнализации


Прибор ПКОП "Гранит-3"

резерв питание

встроенный аккумулятор

от ВРУ

ПУНП 3х1.5

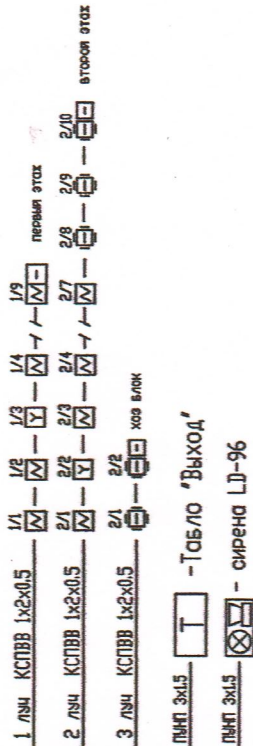


Условные обозначения

- датчик дымовой ИП 212-141
- датчик тепловой ИП 103-А/3-01
- извещатель пожарной зоны 513-10
- устройство оконечное
- ПКОП "Гранит-3"
- СРО "Рокот-4"
- сирена LD-96
- табло "Выход"
- оксигенная система

Изм	Кол	Лист	Док	Подпись	Дата	ПС		
Исполнил	Хавириков					Установка пожарной сигнализации в здании дошкольного мини-центра "Бакан" по адресу ЮКО, г. Шымкент, Аварийная район, ПК "Ак-ниет" дом 108.		
Проверил	Амриков					Дошкольный мини-центр "Бакан"		
						РП	3	7
Схема расположения устройств пожарной сигнализации						100 "АЭС-Бек" Шымкент-2018г.		

Экспликация




- датчик дымова ИП 212-141
- датчик тепловая ИП 103-А/3-01
- извещатель пожарный ручная 513-10
- устройство оконное
 - ПКПТ "Робит-3"
 - СРП "Робит-4"
 - сирена ЛД-96
 - табло "Выход"
 - окислительная система

№	Наименование	Площадь	Примечания
1	Прихожая	15,60	
2	Комната	18,00	
3	Холл	39,50	
4	Комната	31,40	
5	Комната	31,50	
6	Лестничная клетка	5,20	
7	Кухня	27,00	
8	Санузел	4,00	
	Итого:	172,20	

[illegible]

Экспликация

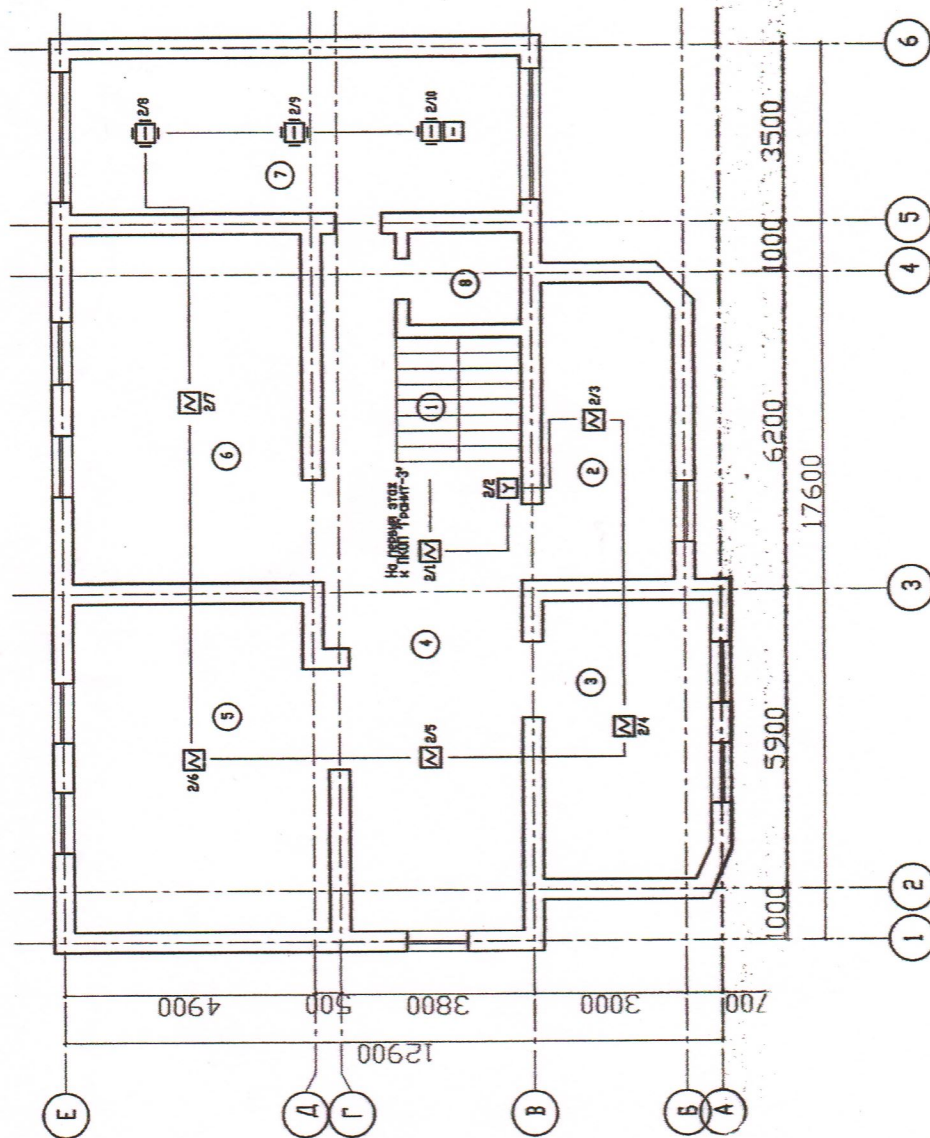

- датчик дыма ИП 212-141
- датчик тепловой ИП 103-4/3-01
- извещатель пожарный ручной СИЗ-10
- устройство оконное
- ИКОП "Гранит-3"
- СПО "Рокет-4"
- сирена ЛД-96
- табло "Выход"
- акустическая система

?	Наименование	Площадь	Примечания
1	Лестничная клетка	5,20	
2	Комната	15,60	
3	Комната	18,00	
4	Холл	39,50	
5	Комната	31,40	
6	Комната	32,40	
7	Комната	31,00	
8	Санузел	4,00	
	Итого	177,10	

[illegible]

- датчик дымова IP 212-141
- датчик тепловый IP 103-A/3-01
- извещатель пожарной рации 513-10
- устройство оконное

- ПКП "Ранит-3"	- СРД "Рокет-4"	- сирена LD-96	- тобло "Выход"	- оксигенная система		

№	Наименование	Площадь	Примечания
1	Помещение	18,00	
2	Помещение	17,50	
3	Помещение	17,50	
4	Помещение	17,50	
	Итого	70,50	

[illegible]